


GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI NUOVA INSTALLAZIONE A NORME UNI EN 12845 MARCA GRUNDFOS HUNO M1 80/50 COMPOSTO DA MOTOPOMPA DIESEL CON SERBATOIO DI GASOIL DI CAPACITA' ADEGUATA PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA PER 6 ORE  
 CARATTERISTICHE TECNICHE  
 PORTATA mc/h 180  
 PREVALENZA mt c.a. 60

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO ESISTENTE A NORME UNI 9450 MARCA GRUNDFOS HYDRONUM MOD. CRIS 60.60/2.110 COMPOSTO DA TRE ELETTROPOMPE PRINCIPALI VERTICALI CR 60.60 ED UNA ELETTROPOMPA PILOTA VERTICALE CR 2.110  
 CARATTERISTICHE TECNICHE  
 PORTATA mc/h 3x75,0+3,0  
 PREVALENZA mt c.a. 40/60  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW 3x15,0+3,0  
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V 3/400/50Hz

# LEGENDA

	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SARACINESCA
	RUBINETTO DI ARRESTO A GALLEGGIANTE
	ELETTROVALVOLA RIEMPIMENTO CISTERNA
	VALVOLA DI RITEGNO
	MANOVUOTOMETRO
	TRONCHETTO DIVERGENTE ECCENTRICO DI ASPIRAZIONE
	TRONCHETTO DIVERGENTE DI MANDATA
	MISURATORE DI PORTATA
	VALVOLA DI FONDO CON FILTRO
	ELETTROGALLEGGIANTE DI MINIMA PER PROTEZIONE MARCA A SECCO POMPE AUTOCLAVI
	ELETTROGALLEGGIANTE DI LIVELLO
	REGOLATORE DI LIVELLO PER AVVIAMENTO POMPA
	PRESSOSTATO AVVIO POMPA PILOTA
	PRESSOSTATO DI SEGNALAZIONE PRESSIONE EROGATA
	PRESSOSTATO AVVIAMENTO POMPA
	S1...5 SERBATOIO DI ADESCAMENTO CAPACITA' NETTA 500 LITRI
	GRUPPO MOTOPOMPA CON DUE ATTACCHI DN70 ATTACCO ALLA RETE DN100
	QUADRO DI CONTROLLO E ALLARME POSTO IN POSIZIONE PRESIDATA (UFFICIO) CON SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA POMPA IN MARCIA, ALLARME OTTICO E ACUSTICO MANCANZA DI TENSIONE O FASE, PULSANTE TACITAZIONE ALLARMI ACUSTICI, BATTERIA CON CARICA BATTERIA, DISPOSITIVO DI PROVA LAMPADINE, INDICATORI DI ANOMALIA DI COLORE GIALLO, SEGNALE ACUSTICO CON LIVELLO SONORO DI ALMENO 75dB

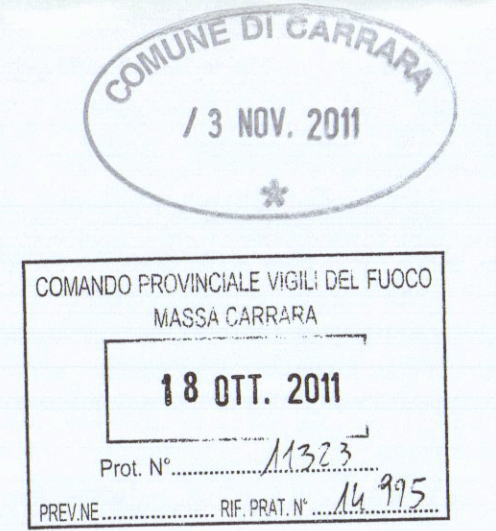

ENRICO BERTI ingegnere  
 CLAUDIO CASI perito industriale  
 STEFANO MASINI perito industriale  
 G. LUCA MENCHETTI perito industriale  
 52100 AREZZO via P. Calamandrei 139 Tel.-fax 0575/24777-351451  
 e-mail: studio@pentium12n.it

DESIGNAZIONE INTERVENTO  
 PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO  
 COMMITTENTE  
 A.R.e.A. S.p.A.  
 LOCALITA' D'INSTALLAZIONE  
 V.le ZACCAGNA  
 LOC. MARINA DI CARRARA 54036 CARRARA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MASSA CARRARA  
 VISTO nulla osta per l'esecuzione agli effetti della prevenzione incendi con le prescrizioni di OC. MARINA DI CARRARA 54036 CARRARA  
 cui alla lettera N. 115 ST. 24. 10. 11  
 tel. 44. 995  
 R. SOTTITUITO DIRETTORE (Geom. Antonio...)

- SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ANTINCENDIO  
 TAVOLA N. 3  
 SCALA \* \* \*  
 DATA Maggio 2007  
 AGGIORNAMENTI  
 Agg. Settembre 2010  
 Agg. Luglio 2011  
 Agg. Ottobre 2011  
 IL TECNICO

