VALORE DI I c.to c.to PRESUNTA SUL QUADRO
Icc3F= 9,25 (KA)
IccFN= 8,56 (KA)
ΔV% SUL QUADRO= 0,26
TENSIONE NOMINALE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SISTEMA DI NEUTRO TN-S
GRADO DI PROTEZIONE DEL QUADRO IP55

IDENTIFICAZIONE QUADRO
Q.CABINA BT
QUADRO CABINA BT EDIFICIO "C"

CARATT. APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE :
–INT. AUT. MAGN. : "CURVA C" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CURVA
–INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE AC" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CLASSE
–INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE A si" SE INDIVIDUATO CON TALE SEGNO GRAFICO

Contatto di segnalazione guasto
Contatto ausiliario di stato
Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti esterni al quadro
Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti interni al quadro

NOTE :
Tutte le parti attive interne al quadro dovranno avere grado di protezione non inferiore ad IP2X

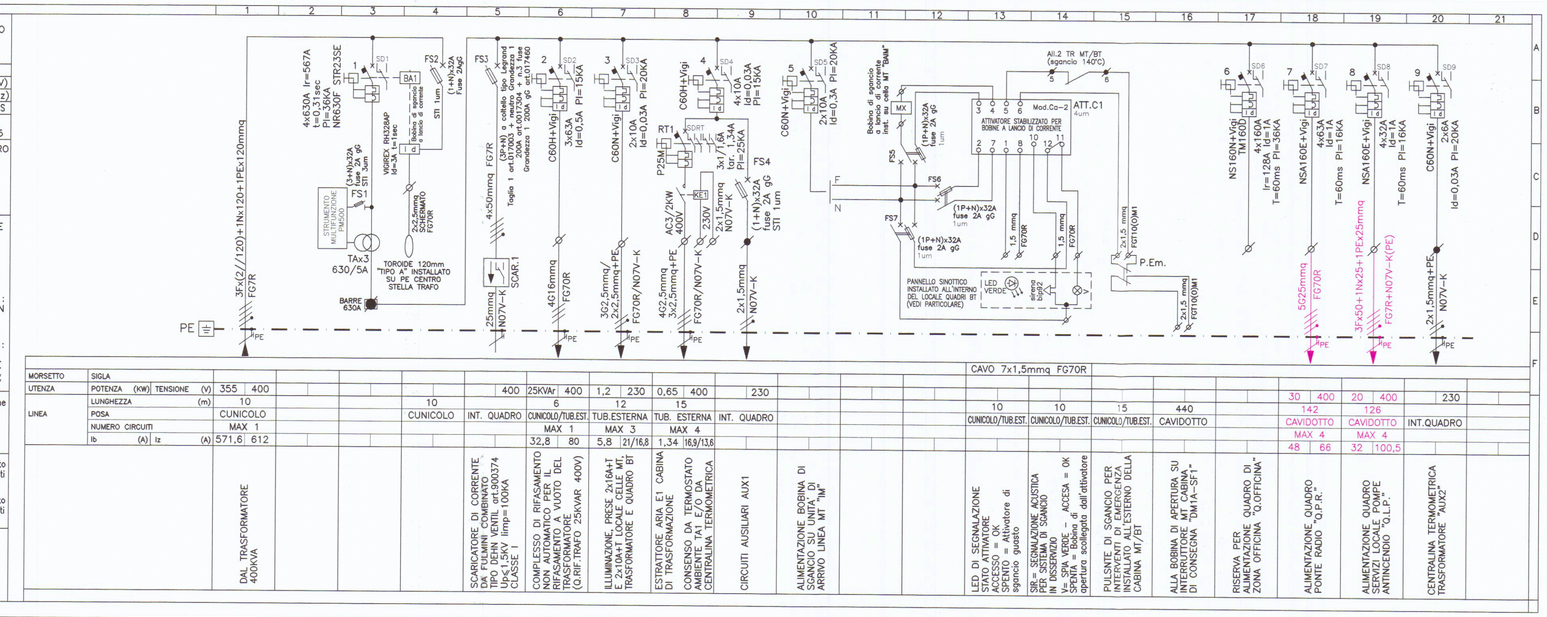

| | | |