VALORE DI I c.to c.to PRESUNTA SUL QUADRO	
Icc3F= / (KA)	
IccFN= 2,36 (KA)	
ΔV% SUL QUADRO= 1,01	
TENSIONE NOMINALE	230 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SISTEMA DI NEUTRO	TN-S
GRADO DI PROTEZIONE DEL QUADRO	IP66
IDENTIFICAZIONE QUADRO	Q.SERV.UPS
QUADRO SERVIZI UPS CABINA DI CONSEGNA	

CARATT. APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE :

- INT. AUT. MAGN. : "CURVA C" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CURVA
- INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE AC" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CLASSE
- INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE A si" SE INDIVIDUATO CON TALE SEGNO GRAFICO

SD Contatto di segnalazione guasto

OF Contatto ausiliario di stato

Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti esterni al quadro

Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti interni al quadro

NOTE :
Tutte le parti attive interne al quadro dovranno avere grado di protezione non inferiore ad IP2X

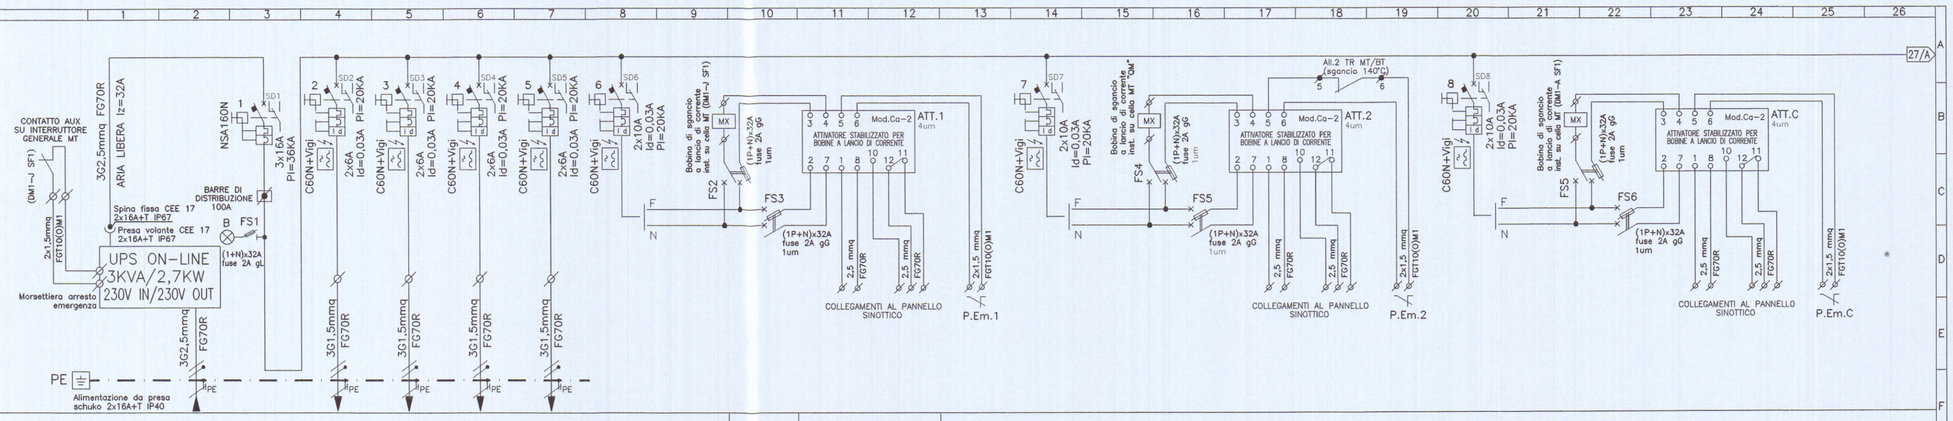

| | | |