

Catasto terreni sezione foglio particella
 Catasto fabbricati sezione foglio particella sub

in riferimento alle opere di cui al titolo abilitativo in epigrafe, sull'immobile sito in Via Europa n° 54033 Carrara (MS), estremi di identificazione catastale:

nella sua qualità di :

direttore dei lavori

specificare: direttore dei lavori, collaudatore, altro, ecc.

Il/La sottoscritto/a **Massimiliano** **Lazzini** *cognome nome*
 nato/a a **Carrara** Provincia **MS** il **23 - 05 - 1970**
 Iscritto all'Ordine/Albo Professionale **Ingegneri** Provincia **MS** al n. **704**
 con studio prof. in **Carrara** Provincia **MS** in via **Ghibellina**
 n. **8/a** C.A.P. **54033** telefono **0585 - 71821** fax **0585 - 71821**
 e-mail **LZZMSM70E23B832V** Codice Fiscale

Al Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P. del Comune di Carrara

Responsabile del procedimento istruttorio è il Geom/Arch./Ing.

LUCA COPPO

- ☒ Edilizia Privata ☐ Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- ☐ Permesso di Costruire n° rilasciato il ritirato il
- ☒ Denuncia di inizio attività n° **685/08** protocollo gen. **60456/4707** del **24/12/2008**
- ☐ Autorizzazione unica n° rilasciata il ritirata il

CERTIFICATO DI ABITABILITA' O AGIBILITA'
 ai sensi dell'art. 86 comma 3 legge regionale n. 1 del 03/01/2005

Spazio riservato al protocollo generale COMUNE DI CARRARA 19 SET. 2010 Class. 3 Prot. n° 43834	Spazio riservato al protocollo del Settore prot. 4707/08 19.09.2010 RESPONSABILE SIG. <i>[firma]</i> IL DIRIGENTE
--	--

Settore Urbanistica e S.U.A.P.

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

di proprietà della Sig.ra Cristina Vatteroni
nome *cognome*

nata a Carrara Provincia MS il 06 - 06 - 1970

residente in Carrara Provincia MS in via Finelli

n. 7 C.A.P. 54033 telefono _____ fax _____

e-mail _____ Codice Fiscale VTTCS70H46B832B

(o in alternativa) della ditta : _____

con sede in _____ Provincia _____ in via/piazza _____

n. _____ C.A.P. _____ telefono _____ fax _____

e-mail _____ C.F. / P. IVA _____

consapevole delle responsabilità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n° 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere),

DICHIARA CHE

a) la consistenza dell'edificio risulta composta da:

Appartamenti	n° <u>1</u>	appartamenti da vani <u>2</u>	+ n° <u>1</u> ¹
	n° <u>1</u>	appartamenti da vani <u>2</u>	+ n° <u>1</u>
	n° _____	appartamenti da vani _____	+ n° _____
	n° _____	appartamenti da vani _____	+ n° _____
	n° _____	appartamenti da vani _____	+ n° _____
Autorimesse	n° _____	posti macchina	
	n° _____	box	
Uffici	n° _____		
Negozi	n° _____		
Un. Imm. Industriali	n° _____		
Un. Imm. Artigianali	n° _____		

b) gli immobili risultano così descritti al N.C.E.U. del Comune di Carrara:

partita	foglio	particella	sub	piano ²
	92	355	3	T-1
	92	355	4	1-2-3

- c) le murature risultano prosciugate e i vari ambienti sono convenientemente salubri;
d) le strutture, le parti murarie, gli elementi secondari (ad esempio: gradini, ringhiere, elementi decorativi esterni, grate, parapetti, vetrate e relative eventuali protezioni) sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati;
e) i lavori eseguiti sull'edificio in oggetto sono rispondenti alla documentazione depositata dal Committente ai sensi dell'art. 123 del DPR 380/01 (ex art. 26 della Legge 09/01/1991 n. 10) "Norme per l'attuazione del Piano

1 Accessori (bagni, ripostigli, cantine, soffitte, ecc.);
2 In caso di mancanza di spazio, allegare elenco;

energetico nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e relativi regolamenti;

- f) le opere eseguite rispettano i criteri di progettazione previsti dalla parte II – Capo III – “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”, del Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, della l.r. n. 47/1991 e dell’allegato I del Regolamento edilizio;
- g) lo stato di fatto dell’immobile è conforme alle Norme igienico-sanitarie³ e corrisponde nello stato attuale alla “scheda requisiti igienico sanitari” allegata al presente certificato.

Vista ed allegata la seguente documentazione:⁴

- ✓ Certificazione di conformità dell’opera al progetto presentato e successivi atti, e alle norme igienico sanitarie, secondo quanto previsto dal 1° e 3° comma dell’art. 86 L.R.n.1 del 3/01/05;
- ✓ Dichiarazioni di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08, depositati presso il Comune di Carrara con gli atti appresso indicati:

A T T E S T A

sotto la propria responsabilità, l’attuale sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico della costruzione e degli impianti in essa installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente, e pertanto l’immobile in oggetto risulta:⁵

☒ **ABITABILE**

☐ **AGIBILE**

Si dichiara che il modello è conforme all’originale predisposto dal Comune di Carrara e pubblicato sul sito internet dello stesso.

Carrara , li

0	6
---	---

 -

0	9
---	---

 -

2	0	1	0
---	---	---	---

data

Il Professionista abilitato



3 Barrare le parole successive e non compilare la scheda se i rapporti aereo-illuminanti sono stati indicati nell’atto abilitativi citato in premessa;

4 Cancellare la voce che eventualmente non interessa;

5 Barrare la voce che interessa;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e S.U.A.P

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate

Illuminazione ed aerazione naturali

		Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc. (*) n°	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto aerante Sp / Sf _a	Rapporto illuminante Sp / Sf _i	
				a parete	a soffitto	a parete	a soffitto			
	m.	m²	m³	m²	m²	m²	m²			
Immobile A - Subalterno 3	1	2,70	23,43	72,82	3,24	0,00	0,00	0,00	7,23	
	2	2,70	16,21	50,68	2,08	0,00	0,00	0,00	7,79	
	3	2,70	4,80	12,96	0,96	0,00	0,00	0,00	5,00	
Immobile B - Subalterno 4	4	2,70	23,83	75,82	3,84	0,00	0,00	0,00	6,21	
	5	2,70	22,21	66,91	2,88	0,00	0,00	0,00	7,71	
	6	2,70	4,00	10,80	0,96	0,00	0,00	0,00	4,17	

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Relazione sul sistema smaltimento liquami

- ☒ Recapito in pubblica fognatura
(allegata autorizzazione gestore pubblica fognatura n° del)

Tipo: ☒ allaccio diretto

☐ Fossa biologica tricamerale

☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore

☐

- ☐ Recapito al di fuori della pubblica fognatura
(allegata autorizzazione Comune/Provincia n° del)

Tipo: ☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore con sub-irrigazione con
affinamento di fitodepurazione

☐ Impianto ad ossidazione totale con sub-irrigazione

☐

Relazione sul sistema di approvvigionamento di acqua potabile

- ☒ Approvvigionamento da acquedotto pubblico

- ☐ Approvvigionamento diverso da acquedotto pubblico
(allegato certificato di analisi potabilità dell'acqua di data non antecedente 6 mesi)

Tipo: ☐ Pozzo

☐ Sorgente

☐ Acquedotto privato

☐

Carrara, li

--	--

 -

0	9
---	---

 -

2	0	1	0
---	---	---	---

**Il Professionista abilitato
in qualità di tecnico rilevatore**



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



IMPRESA
P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

COMMITTENTE
F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA
PIAZZA LUCETTI n. 3, CARRARA (MS)

P.G. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
VIA RARINI 58/A AVENZA/CARRARA

Progetto
PIAZZA GINO LUCETTI

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TN

2 - QUADRO GENERALE


Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Non calcolato

Data: 10/08/2009 11.18.35

Pagina: 1

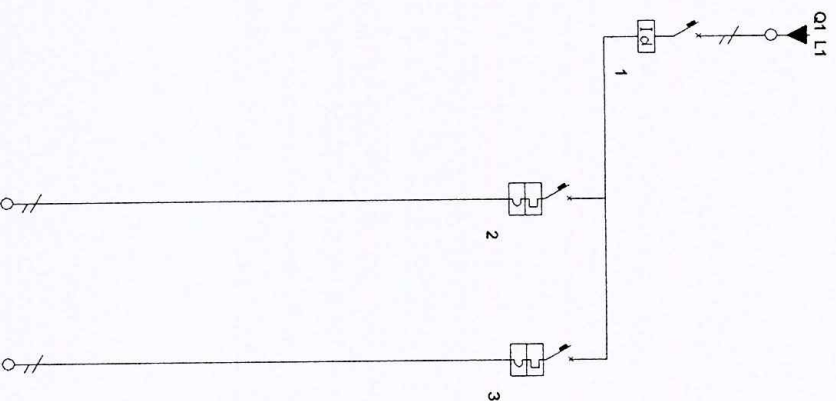[illegible]



DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Ragione sociale: P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Titolare: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Legale rappresentante: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Responsabile tecnico: PASSAVANTI LUCIO

Settore di attività: IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

Indirizzo: VIA FARINI n. 58/A
Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail: p.g.impiantiettrici@tin.it

Fax: 0585-856926

Tel: 0585-856926

Tel cell: 335-7142418/9

P.Iva: 00702380452

Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.,
di CARRARA n. 223

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985, n. 443),
di CARRARA n. 19742

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Committente: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

Indirizzo: VIA PASSO VOLPE, n. 1/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

P.Iva: 00530610450

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locali: PIAZZA LUCETTI, n. 3

Scala: /, Interno: /, Piano: /

Comune: CARRARA

Provincia: MS, CAP: 54033

Telefono:

DATI PROPRIETARIO

Proprietario: VATTERONI CRISTINA

Indirizzo: VIA EUROPA, n. 8

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI
con sede in VIA FARINI n. 58/A, Comune CARRARA (Prov. MS)
Tel. 0585-856926
Part. IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di CARRARA n. 223
- ☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985 n. 433) di CARRARA n. 19742

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):
elettrico - di appartamento

inteso come:

- ☒ nuovo impianto
☐ trasformazione
☐ ampliamento
☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile (4,5 KW).

Commissionato da: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO
installato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS) PIAZZA LUCETTI, n. 3, scala /, piano /, interno /
di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
VATTERONI CRISTINA - VIA EUROPA 8 CARRARA MS

in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale
☒ civile
☐ commercio
☐ ad altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
, iscritto di con n.

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo

CEI 12-43: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori. Parte 1: Prescrizioni di sicurezza

CEI 103-1: Impianti telefonici interni

- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☒ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

11-08-09

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

01

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A 54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A 54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione | ☒ |
| 3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate | ☒ |
| 4. Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 100V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 11-1 | ☒ |
| 5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste | ☒ |
| 6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 10. I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate | ☒ |
| 11. I conduttori hanno le sezioni minime previste | ☒ |
| 12. I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati | ☒ |
| 13. I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate | ☒ |
| 14. Le connessioni dei conduttori sono idonee | ☒ |
| 15. Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase | ☒ |
| 16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 18. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse | ☒ |
| 23. L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701 | ☒ |
| 38. L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 100-7 | ☒ |
| 41. Le predisposizioni delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni gestore di telefonia | ☒ |
| 42. Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate | ☒ |

Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

11-08-2009

PROVE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

12. La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole



Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009


P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art.E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art.23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art.19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art.19135	IMQ
Interruttore unipolari	Vimar	art.14000	IMQ
Interruttore bipolari	Vimar	art.14015	IMQ
Invertitori	Vimar	art.14013	IMQ
Deviatore	Vimar	art.14004	IMQ
Pulsante	Vimar	art.14008	IMQ
Pulsante a tirante	Vimar	art.14052	IMQ
Prese 10 A	Vimar	art.14201	IMQ
Prese 10/16 A	Vimar	art.14203	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	Vimar	art.14210	IMQ
Prese TV semplice	Vimar	art.14300.01	IMQ
Suoneria bronzo	Vimar	art.14378	IMQ
Prese telefoniche	Vimar	art.14320	IMQ
Supporto	Vimar	art.14613	IMQ
Cordicella	Ceam	art.cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art.cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art.cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art.cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art.TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art.TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art.TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art.48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art.48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art.48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art.24203	IMQ
Morsetti	BM	art.992	IMQ
Morsetti	BM	art.993	IMQ
Morsetti	BM	art.994	IMQ
Morsetti	BM	art.995	IMQ
Morsetti	BM	art.996	IMQ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

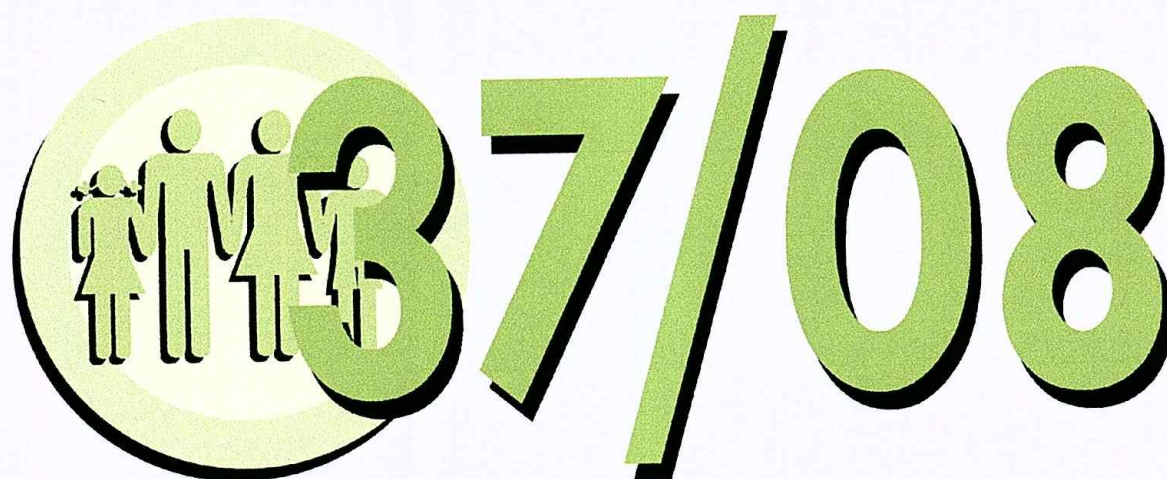

IMPRESA
P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

COMMITTENTE
F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA
PIAZZA LUCETTI n. 3, CARRARA (MS)

DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI



Ragione sociale: P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Titolare: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Legale rappresentante: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Responsabile tecnico: PASSAVANTI LUCIO

Settore di attività: IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

Indirizzo: VIA FARINI n. 58/A
Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail: p.g.impiantiettrici@tin.it

Fax: 0585-856926

Tel: 0585-856926

Tel cell: 335-7142418/9

P.Iva: 00702380452

Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.,
di CARRARA n. 223

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985, n. 443),
di CARRARA n. 19742

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Committente: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

Indirizzo: VIA PASSO VOLPE, n. 1/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

P.Iva: 00530610450

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locali: PIAZZA LUCETTI, n. 3

Scala: /, Interno: /, Piano: /

Comune: CARRARA

Provincia: MS, CAP: 54033

Telefono:

DATI PROPRIETARIO

Proprietario: VATTERONI CRISTINA

Indirizzo: VIA EUROPA, n. 8

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

con sede in VIA FARINI n. 58/A, Comune CARRARA (Prov. MS)

Tel. 0585-856926

Part. IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di CARRARA n. 223
- ☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985 n. 433) di CARRARA n. 19742

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):
elettrico - di appartamento

inteso come:

- ☒ nuovo impianto
☐ trasformazione
☐ ampliamento
☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile (4,5 KW).

Commissionato da: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

installato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS) PIAZZA LUCETTI, n. 3, scala /, piano /, interno /

di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

VATTERONI CRISTINA - VIA EUROPA 8 CARRARA MS

in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale
☒ civile
☐ commercio
☐ ad altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
, iscritto di con n.

- ☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo

CEI 12-43: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori. Parte 1: Prescrizioni di sicurezza

CEI 103-1: Impianti telefonici interni

- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☒ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

01

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione | ☒ |
| 3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate | ☒ |
| 4. Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 100V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 11-1 | ☒ |
| 5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste | ☒ |
| 6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 10. I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate | ☒ |
| 11. I conduttori hanno le sezioni minime previste | ☒ |
| 12. I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati | ☒ |
| 13. I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate | ☒ |
| 14. Le connessioni dei conduttori sono idonee | ☒ |
| 15. Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase | ☒ |
| 16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 18. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse | ☒ |
| 23. L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701 | ☒ |
| 38. L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 100-7 | ☒ |
| 41. Le predisposizioni delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni gestore di telefonia | ☒ |
| 42. Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate | ☒ |

Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-09

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-786882
P.IVA 00702380452

PROVE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

12. La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole



Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

P.G.

Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.

Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



IMPRESA
P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

COMMITTENTE
F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA
PIAZZA LUCETTI n. 3, CARRARA (MS)

DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI



Ragione sociale: P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Titolare: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Legale rappresentante: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Responsabile tecnico: PASSAVANTI LUCIO

Settore di attività: IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

Indirizzo: VIA FARINI n. 58/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail: p.g.impiantieletrici@tin.it

Fax: 0585-856926

Tel: 0585-856926

Tel cell: 335-7142418/9

P.Iva: 00702380452

Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.,
di CARRARA n. 223

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985, n. 443),
di CARRARA n. 19742

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Committente: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

Indirizzo: VIA PASSO VOLPE, n. 1/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

P.Iva: 00530610450

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locali: PIAZZA LUCETTI, n. 3

Scala: /, Interno: /, Piano: /

Comune: CARRARA

Provincia: MS, CAP: 54033

Telefono:

DATI PROPRIETARIO

Proprietario: VATTERONI CRISTINA

Indirizzo: VIA EUROPA, n. 8

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

con sede in VIA FARINI n. 58/A, Comune CARRARA (Prov. MS)

Tel. 0585-856926

Part. IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di CARRARA n. 223
- ☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985 n. 433) di CARRARA n. 19742

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):
elettrico - di appartamento

inteso come:

- ☒ nuovo impianto
- ☐ trasformazione
- ☐ ampliamento
- ☐ manutenzione straordinaria
- ☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile (4,5 KW).

Commissionato da: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

installato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS) PIAZZA LUCETTI, n. 3, scala /, piano /, interno /

di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

VATTERONI CRISTINA - VIA EUROPA 8 CARRARA MS

in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale
- ☒ civile
- ☐ commercio
- ☐ ad altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- ☐ , iscritto di con n.

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo

CEI 12-43: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori. Parte 1: Prescrizioni di sicurezza

CEI 103-1: Impianti telefonici interni

- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☒ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

01

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione | ☒ |
| 3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate | ☒ |
| 4. Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 100V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 11-1 | ☒ |
| 5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste | ☒ |
| 6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 10. I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate | ☒ |
| 11. I conduttori hanno le sezioni minime previste | ☒ |
| 12. I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati | ☒ |
| 13. I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate | ☒ |
| 14. Le connessioni dei conduttori sono idonee | ☒ |
| 15. Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase | ☒ |
| 16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 18. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse | ☒ |
| 23. L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701 | ☒ |
| 38. L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 100-7 | ☒ |
| 41. Le predisposizioni delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni gestore di telefonia | ☒ |
| 42. Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate | ☒ |

Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-09

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AREZZO (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AREZZO (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

PROVE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

12. La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole



Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO


Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel: 0585-786882
P.IVA 00702380452

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

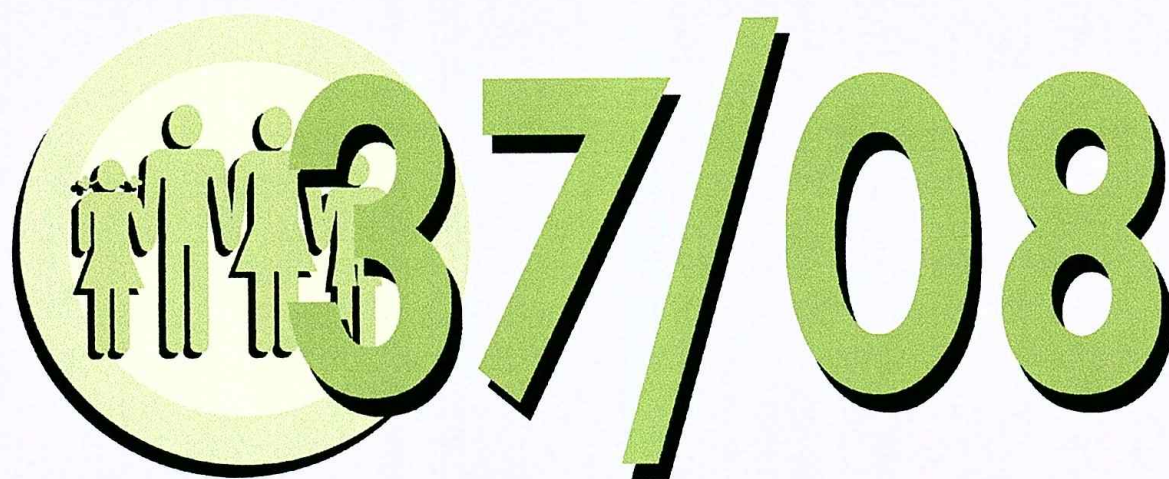

IMPRESA
P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

COMMITTENTE
F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA
PIAZZA LUCETTI n. 3, CARRARA (MS)

DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Ragione sociale: P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.

Titolare: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Legale rappresentante: PASSAVANTI LUCIO GUERRA MARCO

Responsabile tecnico: PASSAVANTI LUCIO

Settore di attività: IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

Indirizzo: VIA FARINI n. 58/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail: p.g.impiantieletrici@tin.it

Fax: 0585-856926

Tel: 0585-856926

Tel cell: 335-7142418/9

P.Iva: 00702380452

Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.,
di CARRARA n. 223

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985, n. 443),
di CARRARA n. 19742

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Committente: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

Indirizzo: VIA PASSO VOLPE, n. 1/A

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

P.Iva: 00530610450

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locali: PIAZZA LUCETTI, n. 3

Scala: /, Interno: /, Piano: /

Comune: CARRARA

Provincia: MS, CAP: 54033

Telefono:

DATI PROPRIETARIO

Proprietario: VATTERONI CRISTINA

Indirizzo: VIA EUROPA, n. 8

Comune: CARRARA, Provincia: MS, CAP: 54033

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILE E INDUSTRIALI

con sede in VIA FARINI n. 58/A, Comune CARRARA (Prov. MS)

Tel. 0585-856926

Part. IVA 00702380452

☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di CARRARA n. 223

☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 08/08/1985 n. 433) di CARRARA n. 19742

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):
elettrico - di appartamento

inteso come:

- ☒ nuovo impianto
- ☐ trasformazione
- ☐ ampliamento
- ☐ manutenzione straordinaria
- ☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile (4,5 KW).

Commissionato da: F.C. COSTRUZIONI DI CUCCURNIA FRANCO

installato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS) PIAZZA LUCETTI, n. 3, scala /, piano /, interno /

di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

VATTERONI CRISTINA - VIA EUROPA 8 CARRARA MS

in edificio adibito ad uso:

- ☐ industriale
- ☒ civile
- ☐ commercio
- ☐ ad altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
, iscritto di con n.

☐ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo

CEI 12-43: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori. Parte 1: Prescrizioni di sicurezza

CEI 103-1: Impianti telefonici interni

- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☒ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data

11-08-09

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

01

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AREZZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AREZZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione | ☒ |
| 3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate | ☒ |
| 4. Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 100V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 11-1 | ☒ |
| 5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste | ☒ |
| 6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 10. I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate | ☒ |
| 11. I conduttori hanno le sezioni minime previste | ☒ |
| 12. I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati | ☒ |
| 13. I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate | ☒ |
| 14. Le connessioni dei conduttori sono idonee | ☒ |
| 15. Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase | ☒ |
| 16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | ☒ |
| 18. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse | ☒ |
| 23. L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701 | ☒ |
| 38. L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 100-7 | ☒ |
| 41. Le predisposizioni delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni gestore di telefonia | ☒ |
| 42. Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate | ☒ |

Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

PROVE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PASSAVANTI LUCIO,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) P.G.IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, PIAZZA LUCETTI n. 3, scala /, interno /, piano /

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

12. La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole



Note:

Data

Il Responsabile Tecnico
PASSAVANTI LUCIO

Il Dichiarante
PASSAVANTI LUCIO
(timbro e firma)

11-08-2009

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s.n.c.
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel.: 0585-786882
P.IVA 00702380452

CRISTINA VATTERONI
VIA EUROPA 8
54033 CARRARA MS

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

01 FASE	02
02 Punto di riconsegna n.	00880000685597
03 Codice pratica	IG5952497
04 Portata termica totale impianto gas [kW]	29
05 Società di Vendita- Eni Gas & Power	00905811006
06 Società Distributrice	00489490011
07 Comune	045003

AVVISO IMPORTANTE DELLA SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE

A integrazione di quanto comunicato dalla Società di Vendita, per agevolare l'accertamento documentale, La invitiamo a spedire, unitamente alla documentazione richiesta, anche il presente modulo senza sovra scritte, all'indirizzo già evidenziato nel modulo H:

ITALGAS S.p.A. X
FDM - GESTIONE DOCUMENTI 40/04 ITALGAS - VIA ALLENDE, 9 - 20080 ZIBIDO
S. GIACOMO (MI)

Allegati Tecnici Obbligatori

(Legge 46/90, DM 20/2/1992, Delibera 40/04 e succ. integrazioni e modifiche)

IMPRESA/DITTA

Isd M&E di Puccinelli G.

Resp. Tecnico / Titolare

Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione.

Quadro A

Dichiarazione di conformità ⁽¹⁾ n°

Modulo: "Allegato I" del

Committente VATERONI CRISTINA

Progetti:

Punto di Riconsegna (PDR):

☐ Progetto impianto gas ⁽²⁾ rif.

☐ Progetto camino/canna fumaria ⁽³⁾ rif.

☐ Progetto di prevenzione incendi ⁽⁴⁾ rif.

Quadro B: Dichiarazioni precedenti (5)

☐ Impianto gas:

rif. n°

data

impresa / ditta

☐ Camino/canna fumaria: rif. n°

data

impresa / ditta

Quadro C ⁽⁶⁾ (facoltativo)

☐ Progetto impianto gas/camino o canna fumaria esistente/i rif.

☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.

☐ Relazione tecnica (DM 13-12-93) rif.

☐ Allegato II al DM 26/11/98 (UNI 10738) rif.

Sez. II: Relazione schematica Quadro A

Impianto gas portata termica totale (Q_n) ^(*) = 29 kW_{tot}

Scenario A

☒ Nuovo impianto gas

☐ Modifica impianto gas esistente

☒ Installazione/allacciamento di apparecchi gas

☐ Installazione di un tratto di tubazione

☐ Installazione di un pezzo speciale

☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria

☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione

☐ Realizzazione delle aperture di aerazione

☒ Camino singolo; ☐ canna collettiva; ☐ camino collettivo ramificato

☐ Altro ⁽⁷⁾

Scenario B

☒ Con apparecchi collegati 29 kW_{tot}

☐ Solo predisposizione kW_{tot} (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati).

☒ Collegamento di CALDAIA + P. COTTURA

☐ Sostituzione di

☒ Adeguamento alla norma/regola tecnica 7129/01

☐ Altro ⁽⁷⁾

Scenario C

☐ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto


☒ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore

Nota: La relazione schematica dell'intervento effettuato può considerarsi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli "Scenari A, B, C".

Relazione schematica. _ Quadro B

Disegno dell'impianto realizzato⁽⁸⁾. (Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell'intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell'elenco di cui alla sez. III.).

Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.

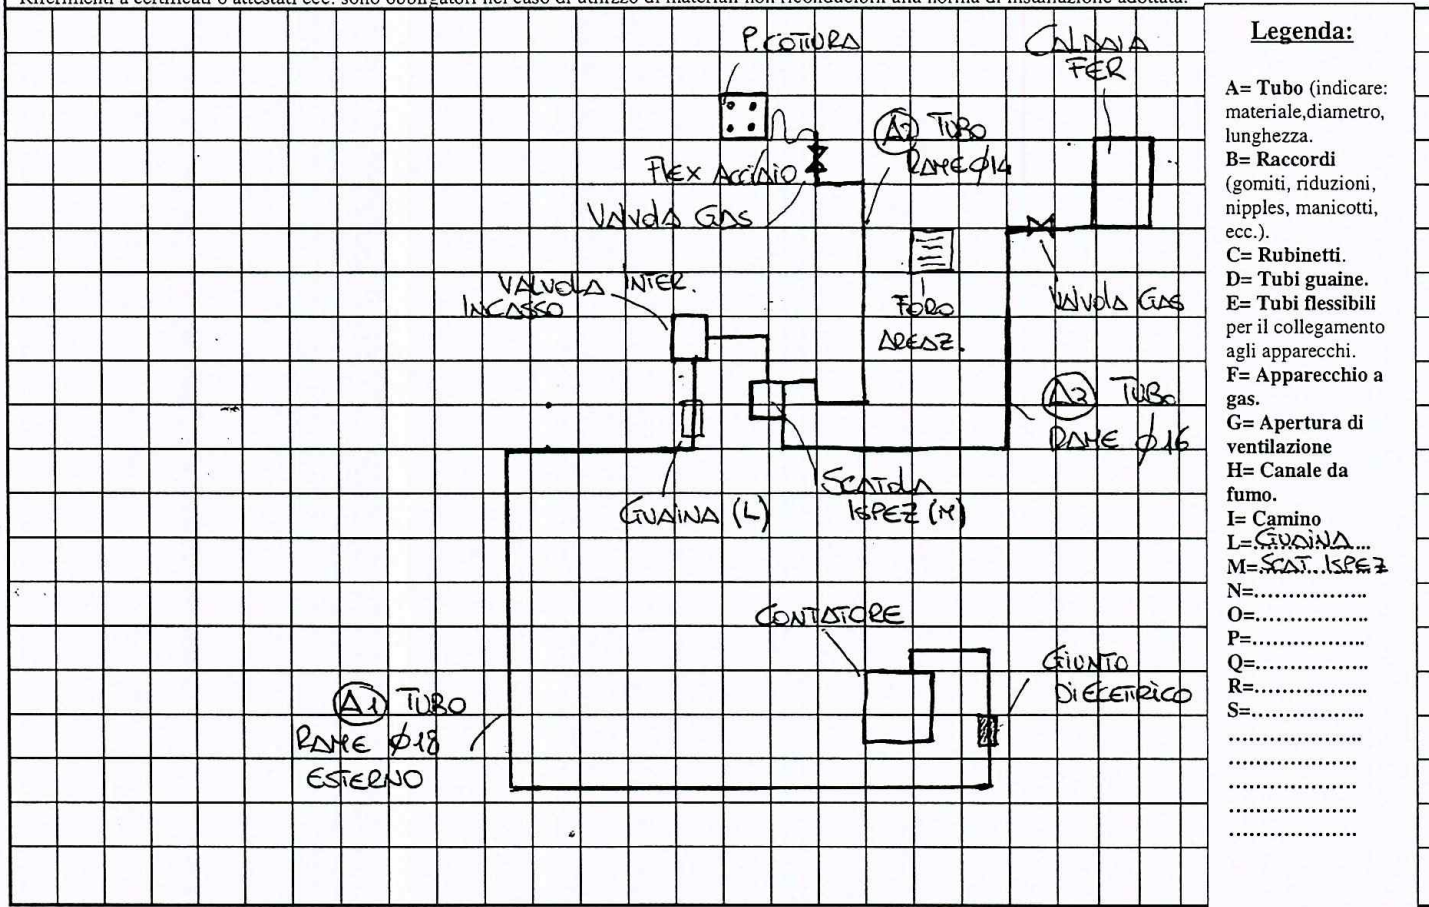

Legenda:

A= Tubo (indicare: materiale, diametro, lunghezza.
B= Raccordi (gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.).
C= Rubinetti.
D= Tubi guaine.
E= Tubi flessibili per il collegamento agli apparecchi.
F= Apparecchio a gas.
G= Apertura di ventilazione
H= Canale da fumo.
I= Camino
L= Guaina
M= Scatola ispez
N=.....
O=.....
P=.....
Q=.....
R=.....
S=.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati. _ Quadro A: apparecchiature

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato.

Rif ⁽⁹⁾	Ubicazione	Apparecchio	Tipo	Modello Marca	Portata Termica kW	Tipo di collegamento	Installato/Preesistente/Installabile	Ventilazione cm ²	Scarico (**)
	CUCINA	P. COTTURA	A	REX	8	Flex Accinno	INSTALLATO	180	PREES/CANALIZZAZIONE
	INTERNA CASA	CANALIZZAZIONE	C	FER	24	RAME RIGIDO	INSTALLATA		ATELLO

☒ Apertura di ventilazione effettiva cm² 180.....

(posizione bassa - ingresso aria comburente)

Altre annotazioni:

☒ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma

☒ Apertura di aerazione effettiva cm² 180.....

(posizione alta - ricambio aria)

CON ELETTROVENTILATORE

(**) Specificazioni su scarico apparecchi di cottura:

- ☐ Cappa con scarico all'esterno tramite camino o canna collettiva
☐ Cappa con scarico diretto all'esterno
☒ Elettroventilatore con scarico diretto all'esterno

Al: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati_ Quadro B: materiali e componenti utilizzati.

niario che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:

☐ UNI 7129/01 ; ☐ D.M. 12/04/96; ☐ Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.).

Elenco materiali /pezzi speciali ⁽¹⁰⁾. (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata).

[illegible]

Note: LE TURAZIONI SOTTO TRACCIA E SOTTO PAVIMENTO NON SONO SALDATE NE FILETTATE

Sez. IV: Verifica della tenuta/ collaudo ⁽¹²⁾

Dichiaro di aver e effettuato, con esito positivo, la prova di

☒ tenuta delle tubazioni gas, alla pressione di 100 N/bare (.....) per un tempo di 15 (minuti)

☐ tenuta del camino/canna fumaria, alla pressione di (.....) per un tempo di (minuti)

Note:.....

Data della compilazione 12 / 09 / '09 ;

Il Responsabile tecnico/titolare : firma:

Il Committente (per presa visione) KRISTINA VALLEROU firma: Cristina Vallerou

SQL-MAR di Pucciarelli Giuseppe
IDRAULICA E ISOLAMENTI TERMICI
Dom. Fisc., Sede e Luogo Contr. Cir. Fisc.:
Via Pratta, 110- MASSA (MS)
C.F.: PCC GPP 65M19 F023F
Part. IVA 00449570456

Quest'allegato obbligatorio si compone di n. fogli .

(sezione da compilarsi a cura del venditore)

Ragione sociale del venditore:	ENI S.p.A. - 00905811006
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura:	00880000685597 - IG5952497
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione della fornitura:	1-760327821
Recapito indicato dal distributore a cui inviare la documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare all'allegato I)	ITALGAS S.p.A. FDM - GESTIONE DOCUMENTI 40/04 ITALGAS - VIA ALLENDE, 9 - 20080 ZIBIDO S. GIACOMO (MI)
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione della fornitura	

(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto CRISTINA VATERONI residente in:

via EUROPA 8 AVENZA n. piano interno

comune CARRARA (prov. MS), tel.

Codice Fiscale/Partita IVA: VTTCS70H46B832B

- Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo:

via P.ZA LUCELI 3 n. piano 1° interno

comune CARRARA (prov.), tel.

- Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (Allegato I);

- Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.

Data, località AVENZA 04/08/09

Firma: Cristina Vateroni

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (Allegato I).

(*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.

Allegato I

(da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza)

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*)	00880000685597 - IG5952497
---	----------------------------

(*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella dell'Allegato H.

Il sottoscritto Puccinelli Giuseppe titolare / legale rappresentantedell'impresa (ragione sociale) Isd. Mar di Puccinelli G.con sede nel comune di: MASSA (prov. MS) tel.0585/830638 (tel. portatile: _____ e_mail: _____)via PRATA n. 110Partita IVA: 00449570456☒ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di CARRARA☒ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di MS n. 8494

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fissoinstallato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS)via P.ZA LUCCI n. 3ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46: ☐ sì (1) ☐ no avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a 28 kW**Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:**

- ☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): UNI CIG 7129/01 in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad esso collegati;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità



CRISTINA VATTERONI
VIA EUROPA 8
54033 CARRARA MS

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

01 FASE	02
02 Punto di riconsegna n.	00880000685598
03 Codice pratica	IG5952724
04 Portata termica totale impianto gas [kW]	29
05 Società di Vendita- Eni Gas & Power	00905811006
06 Società Distributrice	00489490011
07 Comune	045003

AVVISO IMPORTANTE DELLA SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE

A integrazione di quanto comunicato dalla Società di Vendita, per agevolare l'accertamento documentale, La invitiamo a spedire, unitamente alla documentazione richiesta, anche il presente modulo senza sovra scritture, all'indirizzo già evidenziato nel modulo H:

ITALGAS S.p.A.
FDM - GESTIONE DOCUMENTI 40/04 ITALGAS - VIA ALLENDE, 9 - 20080 ZIBIDO
S. GIACOMO (MI)

Allegati Tecnici Obbligatori

(Legge 46/90, DM 20/2/1992, Delibera 40/04 e succ. integrazioni e modifiche)

IMPRESA/DITTA	<u>Isd MAR di POCciarelli G.</u>
Resp. Tecnico / Titolare	

Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione.

Quadro A

Dichiarazione di conformità ⁽¹⁾ n° Modulo: "Allegato I" del

Committente VATERONI CRISTINA Punto di Riconsegna (PDR):

Progetti:

- ☐ Progetto impianto gas ⁽²⁾ rif.
- ☐ Progetto camino/canna fumaria ⁽³⁾ rif.
- ☐ Progetto di prevenzione incendi ⁽⁴⁾ rif.

Quadro B: Dichiarazioni precedenti (5)

- ☐ Impianto gas: rif. n° data/...../..... impresa / ditta
- ☐ Camino/canna fumaria: rif. n° data/...../..... impresa / ditta

Quadro C ⁽⁶⁾ (facoltativo)

- ☐ Progetto impianto gas/camino o canna fumaria esistente/i rif.
- ☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.
- ☐ Relazione tecnica (DM 13-12-93) rif.
- ☐ Allegato II al DM 26/11/98 (UNI 10738) rif.


Sez. II: Relazione schematica Quadro A

Impianto gas portata termica totale ($\dot{Q}_n$) ^(*) = 29 kW_{tot}

Tipo di intervento effettuato	Scenario A ☒ Nuovo impianto gas ☐ Modifica impianto gas esistente ☒ Installazione/allacciamento di apparecchi gas ☐ Installazione di un tratto di tubazione ☐ Installazione di un pezzo speciale ☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria ☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione ☐ Realizzazione delle aperture di aerazione ☒ Camino singolo; ☐ canna collettiva; ☐ camino collettivo ramificato ☐ Altro ⁽⁷⁾	eseguito come :	Scenario B ☒ Con apparecchi collegati <u>29</u> kW _{tot} ☐ Solo predisposizione kW _{tot} (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati). ☒ Collegamento di <u>CALDAIA + P. COTTURA</u> ☐ Sostituzione di ☒ Adeguamento alla norma/regola tecnica <u>7123/01</u> ☐ Altro ⁽⁷⁾
	Scenario C ☐ Esecuzione effettuata in conformità di un progetto ☒ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore		
	Nota: La relazione schematica dell'intervento effettuato può considerarsi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli "Scenari A, B, C".		

Relazione schematica. _ Quadro B

Disegno dell'impianto realizzato⁽⁸⁾. (Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell'intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell'elenco di cui alla sez. III.).
Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.

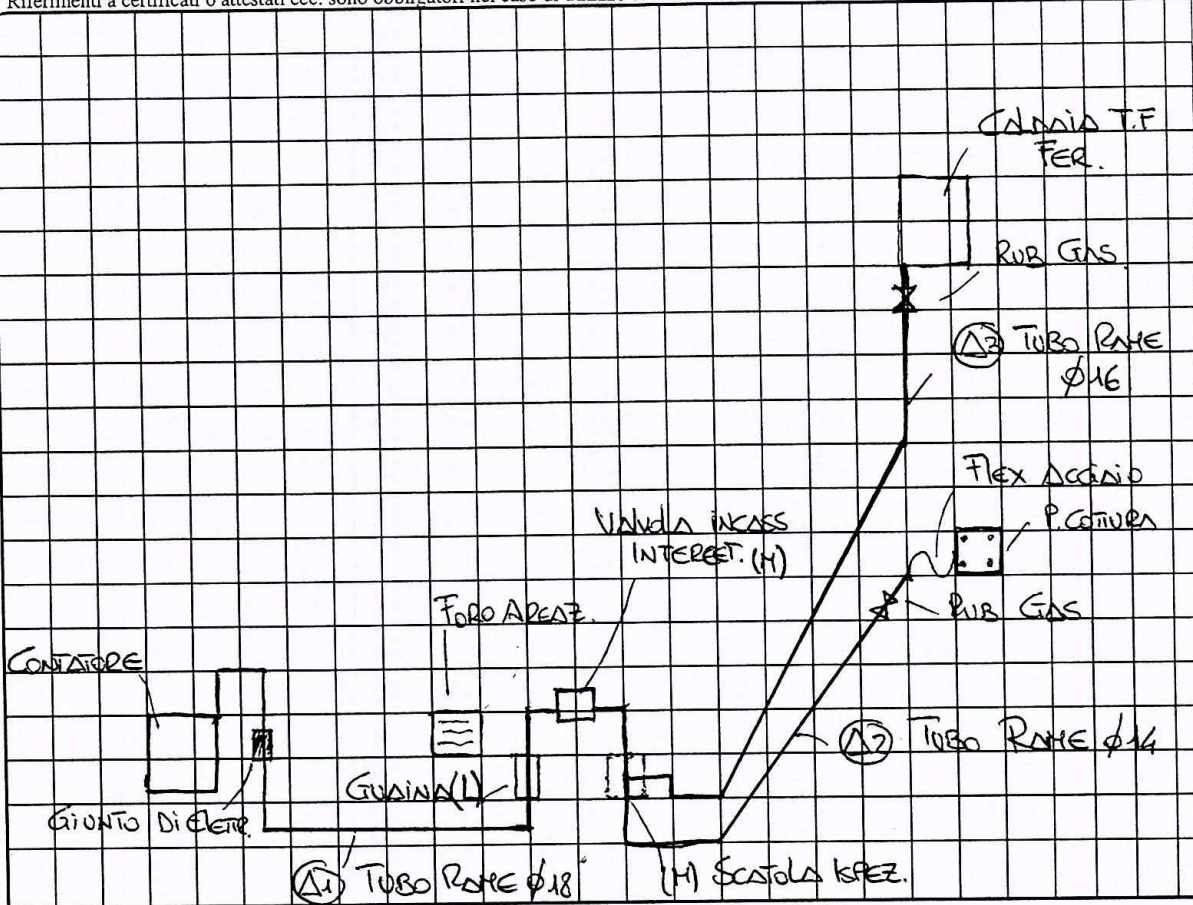

Legenda:

A= Tubo (indicare: materiale, diametro, lunghezza).
B= Raccordi (gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.).
C= Rubinetti.
D= Tubi guaine.
E= Tubi flessibili per il collegamento agli apparecchi.
F= Apparecchio a gas.
G= Apertura di ventilazione.
H= Canale da fumo.
I= Camino.
L= GUAINA...
M= SCAT. ISPEZ.
N=.....
O=.....
P=.....
Q=.....
R=.....
S=.....
.....
.....
.....

Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati. _ Quadro A: apparecchiature

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato.

Rif. ⁽⁹⁾	Ubicazione	Apparecchio	Tipo	Modello Marca	Portata Termica kW	Tipo di collegamento	Installato/Preesistente/ Installabile	Ventilazione cm ²	Scarico (**)
	CUCINA	P. COTTURA	A	REX	8	Flex Acciaio	INSTALLATO	180	PARETE/CAPPA
	INTERN. CASA	CALDAIA	C	FER	21	RAME RIGIDO	INSTALLATA		ATTELLO

☒ Apertura di ventilazione effettiva cm²... 200...

(posizione bassa - ingresso aria comburente)

Altre annotazioni:

☒ Piani di cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma

☒ Apertura di aerazione effettiva cm²... 180...

(posizione alta - ricambio aria)

CON... ELETTROVENTILATORE

(**) Specificazioni su scarico apparecchi di cottura:

☐ Cappa con scarico all'esterno tramite camino o canna collettiva

☐ Cappa con scarico diretto all'esterno

☒ Elettroventilatore con scarico diretto all'esterno

4/1: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati_ Quadro B: materiali e componenti utilizzati.

giaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:

UNI 7129/01 ; ☐ D.M. 12/04/96; ☐ Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.).

Elenco materiali /pezzi speciali ⁽¹⁰⁾. (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata).

[illegible]

Note: LE TIRAZIONI SOTTO TRACCIA E SOTTO PAVIMENTO NON SONO SALVATE NE FILTATE

Sez. IV: Verifica della tenuta/ collaudo ⁽¹²⁾

Dichiaro di aver e effettuato, con esito positivo, la prova di

☒ tenuta delle tubazioni gas, alla pressione di 100 kg/bare (.....) per un tempo di 15 (minuti)

☐ tenuta del camino/canna fumaria, alla pressione di (.....) per un tempo di (minuti)

Note:.....

Data della compilazione 12 / 08 / '09 :

Il Responsabile tecnico/titolare : firma:

Il Committente (per presa visione) CRISTINA VITTORELLI firma: Cristina Vitto

SOTIMARODI Pucciarelli Giuseppe
ORAILAICA E ISOLAMENTI TERMICI
 com. Fisc., Sede e Luogo Cons. Doc. Fisc:
 Via Pratta, 110- MASSA (MS)
 C.F.: PCCGPP 65M19 F023F
 Part. IVA 00449570456

Quest'allegato obbligatorio si compone di n. fogli .

Allegato H X

(sezione da compilarsi a cura del venditore)

Ragione sociale del venditore:	ENI S.p.A. - 00905811006
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura:	00880000685598 - IG5952724
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione della fornitura:	1-760424914
Recapito indicato dal distributore a cui inviare la documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare all'allegato I)	ITALGAS S.p.A. FDM - GESTIONE DOCUMENTI 40/04 ITALGAS - VIA ALLENDE, 9 - 20080 ZIBIDO S. GIACOMO (MI)
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione della fornitura	

(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto CRISTINA VATERONI residente in:via EUROPA n. 8 piano _____ interno _____comune CARRARA (prov. _____), tel. _____Codice Fiscale/Partita IVA: VTTCST70H46B832B

- Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo:

via P.ZZA LUCETTI 43 AVENZA n. _____ piano TERZO interno _____comune CARRARA (prov. MS), tel. 3394068767

- Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (Allegato I);

- Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.

Data, località 04-08-09Firma: Cristina Vateroni

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (Allegato I).

(*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.

Allegato I

(da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza)

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*)	00880000685598 - IG5952724
---	----------------------------

(*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella dell'Allegato H.

Il sottoscritto Pucciarelli Giuseppe titolare / legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) Bol Mor di Pucciarelli G.

con sede nel comune di: Massa (prov. MS) tel.

0585/830638 (tel. portatile: _____ e mail: _____)

via Pasta n. 10

Partita IVA: 00449570156

☒ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di CARRARA

☒ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di MS n. 8494

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di CARRARA (prov. MS)

via P.zza Lucetti N.3 n. 3

ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46: ☐ sì (1) ☐ no avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a 29 kW

Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:

☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): UNI CIG 7123/01 in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad esso collegati;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità

ISOPVC



ISOCLIMA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Rezzato, Novembre 2004

L'Azienda **ISOCLIMA S.p.A.**

produttrice di tubi di rame preisolati ed isolamenti in polietilene espanso per tubazioni di impianti idrotermosanitari con sede in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n° 58,

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PRESCRITTO

- dal D.P.R. N° 1095 del 3 Agosto 1968
- dalla legge N° 46 del 5 Marzo 1990
- dal D.P.R. N° 447 del 6 Dicembre 1991

DICHIARA

- che i tubi di rame rivestiti **ISOPVC^{Gas}** prodotti per l'esecuzione di linee gas ed aria sono costruiti a regola d'arte;
- che i tubi di rame rivestiti **ISOPVC^{Gas}** sono realizzati con i seguenti materiali:
 - Rame disossidato al fosforo qualità **Cu-DHP** conforme alla normativa **UNI 5649/1**;
 - Rivestimento costituito da polivinilcloruro (**PVC**);
- che le caratteristiche meccaniche, le dimensioni e le tolleranze di lavorazione dei tubi di rame rivestiti **ISOPVC^{Gas}** sono conformi alla normativa **UNI EN 1057**;
- che, sulla base degli elementi sopracitati, i tubi di rame rivestiti **ISOPVC^{Gas}** sono idonei ad essere utilizzati nella realizzazione di linee gas in zone interrate (esterno ai fabbricati)
- che i tubi di rame rivestiti **ISOPVC^{Gas}** presentano caratteristiche tali da permetterne l'utilizzo in impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa **UNI 10823**.

La conformità è subordinata al pieno rispetto nell'installazione delle normative vigenti in merito.

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti.

ISOCLIMA

DATA, LIBRO E NUMERO DI PROTOCOLLO	BOLLO
------------------------------------	-------

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze **€14,62**

Agente: QUATTORDICI/62

Antrate

00030429 00006350 WCHK001
00021686 17/08/2009 11:21:34
0001-00009 D65F3074A5D35A67
IDENTIFICATIVO : 01082089203506

0 1 08 208920 350 6



REGIONE TOSCANA



Ufficio Tecnico del Genio Civile di
MASSA - CARRARA
Sede di
MASSA

COMUNE DI

/ 8 SET. 2010

RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA

D.P.R. 380/01 art. 65 e L.R. n. 1/05 art. 109

PROGETTO N. 116 DEL 05/03/2009

COMUNE DI CARRARA LOC. AVENZA

VIA PIAZZA: EUROPA N° 8

PROPRIETA' / COMMITTENZA: VATTERONI CRISTINA

DESCRIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE: REALIZZAZIONE DI NUOVI SOLAI INTERNI PER CIVILE ABITAZIONE

Il sottoscritto **Ing. Massimiliano Lazzini** con studio in Carrara via/piazza Ghibellina 8a in qualità di Direttore dei Lavori dichiara che in data **27/08/2009** sono state ultimate le opere relative al progetto in oggetto.

Le opere sono state realizzate secondo il progetto autorizzato depositato ed i materiali utilizzati sono conformi a quanto dichiarato nella Relazione sui materiali allegata al progetto stesso.

Con la presente si certifica altresì che le opere realizzate sono conformi alle prescrizioni antisismiche della vigente normativa nonché, laddove previsto, alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla parte II, capo II, del D.P.R. 380/01.

Durante il corso dei lavori sono state presentate le seguenti varianti al progetto: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Il D.L. comunica inoltre:

Sono stati prelevati i seguenti campioni di materiali:	
☐	Calcestruzzo N.cert. allegati N.cert. allegati Altro
☐	Acciaio per carpenteria N.cert. allegati Acciaio in barre N. cert. allegati
secondo quanto disposto dalla normativa vigente adottata in fase di progettazione.	
Il sottoscritto Direttore dei Lavori attesta di aver preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa.	
☒	Trattandosi di opere di miglioramento sismico eseguite ai sensi del punto C.9.1.2. del D.M. 16.1.1996 il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara, sotto la sua responsabilità, che non si procederà ad effettuare il collaudo delle opere.
☐	Si allega ulteriore documentazione utile alla conformità delle opere al progetto depositato:

MASSA - CARRARA - 17/08/2009 N. 116 MAR 656/2009 N. 380
16/09
M. L.

IN ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Dott. Ing. Massimiliano Lazzini
..... SEZIONE A..... N° 704
Ingegnere civile, ambientale e edile
Ingegnere Industriale
Ingegnere dell'Informazione